


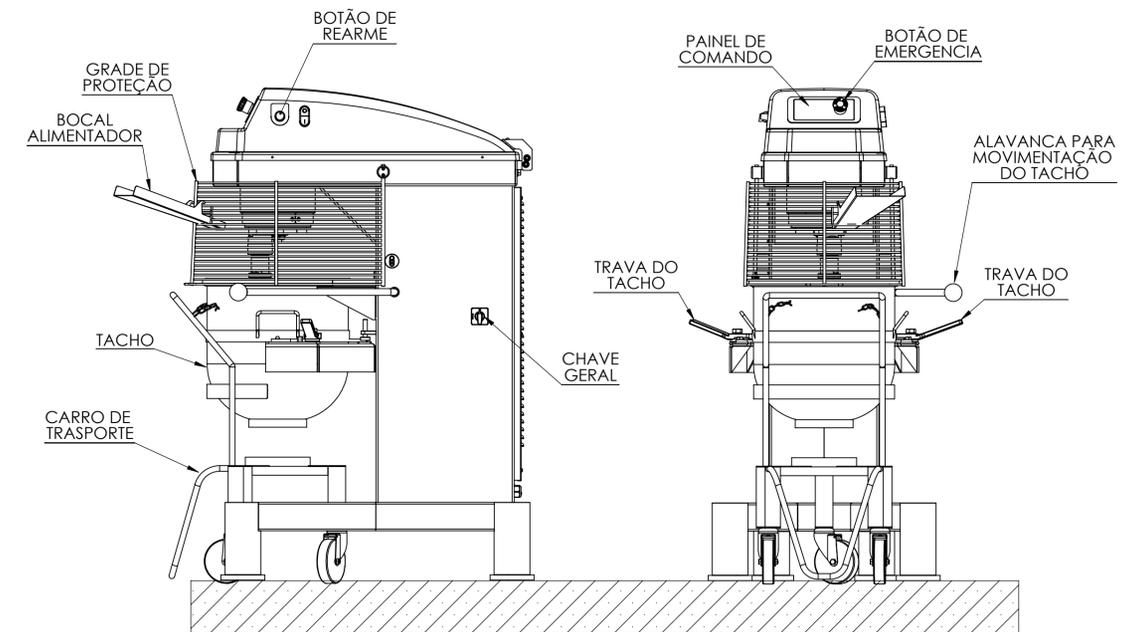
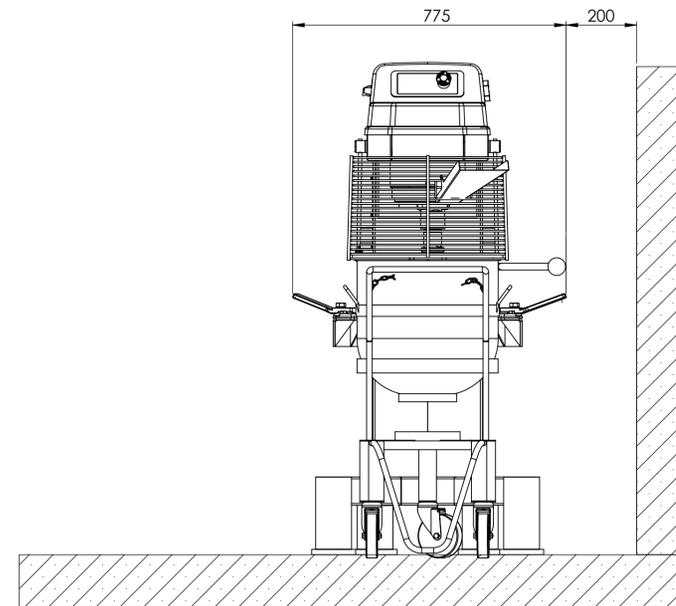


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

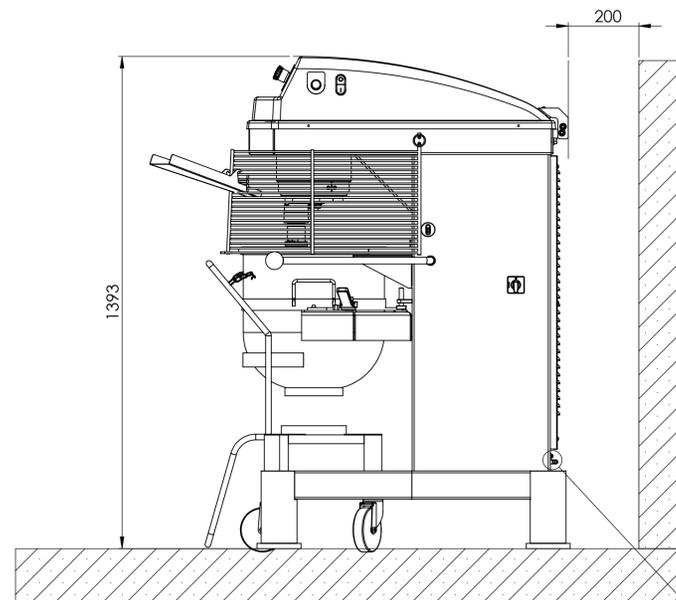

Ponto Equipotencial
DETALHE A
ESCALA 1 : 1

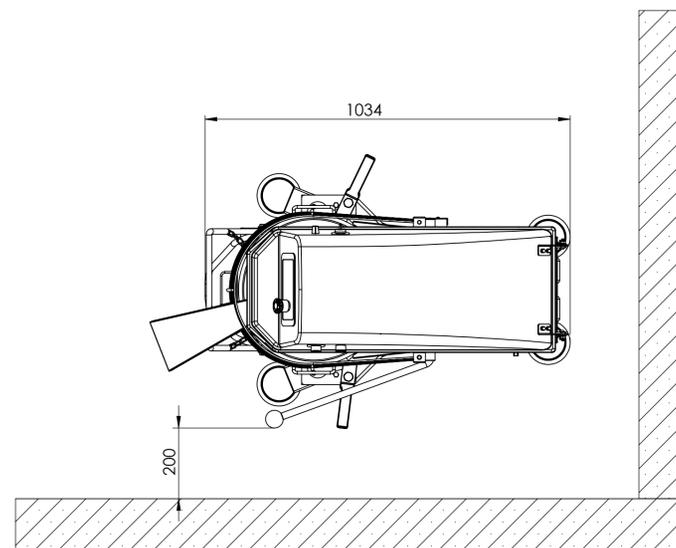

Ponto equipotencial:
utilizado para interligar o aterramento
entre os demais equipamentos
instalados no local.

Observação:
Aligação do ponto equipotencial
não dispensa a ligação do cabo
terra em cada equipamento.

**Leia atentamente
o croqui de
instalação e
obedeça as
normas vigentes
para garantir a
segurança e
durabilidade do
equipamento.**

**Eletricidade é coisa séria
somente permita a instalação
e manutenção feita por um
técnico autorizado**

**Em caso de dúvida entre
em contato pelo telefone
0800 035 50 33**

COMPONENTES GERAIS

BATEDEIRA BP36

- CAPACIDADE: 36 LITROS
- PESO DA MAQUINA: 270Kg

INSTRUÇÕES GERAIS

- Leia o manual de instruções antes de ligar o equipamento.
- A máquina deve ser instalada em local plano.
- Certifique que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas do equipamento conforme a tabela abaixo:

POTÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE	DISJUNTOR	TOMADA
2,2kW	220V TRIF.	9A	16A	3P+T 16A
2,2kW	380V TRIF.	5,5A	10A	4P+T 16A

- O aterramento é obrigatório. Em caso de danos a terceiros e ou danos ao equipamento, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam negligência pelo não cumprimento da norma.
- Recomendamos a utilização de um disjuntor exclusivo para o equipamento posicionado a 1,5 metros de distância e uma tomada blindada nos cabos de alimentação facilitando uma possível movimentação do equipamento.
- Para instalação elétrica, utilize cabo compatível com a norma local vigente, em caso de dúvidas procure um técnico qualificado.
- Deve ser respeitado uma distância mínima de 20cm em relação as laterais e a parte traseira do equipamento das paredes ou outro equipamento