
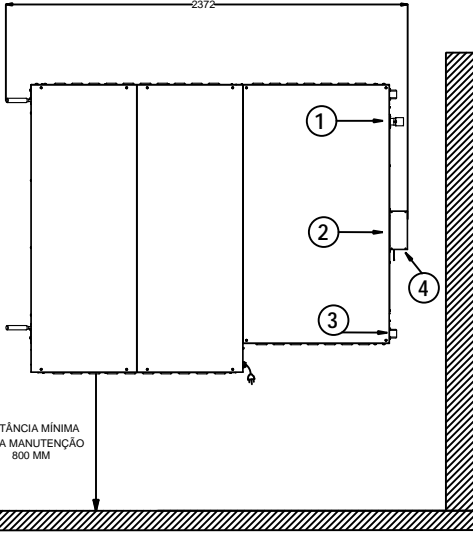


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO FORNO ETP4A STD G2

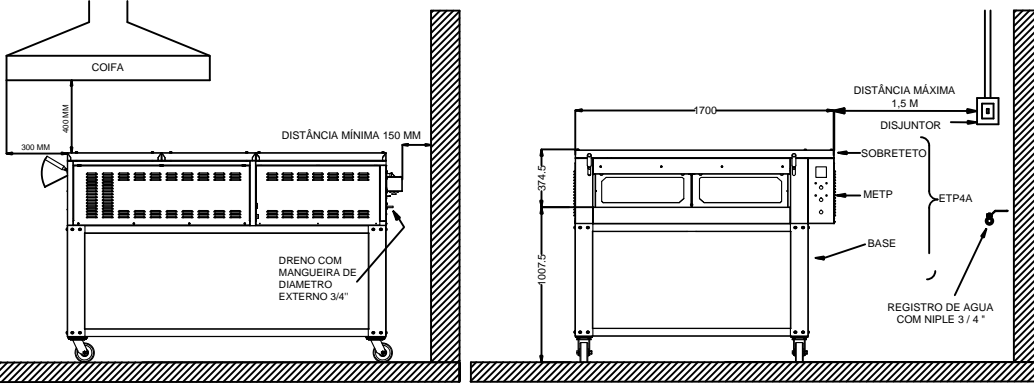

- 1 SAÍDA DE VAPOR
- 2 VALVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DIÂMETRO DE 3/4"
- 3 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 4 DRENO COM MANGUEIRA DE DIÂMETRO EXTERNO 3/4"

OBS.: COTAS EM MILÍMETROS

INSTRUÇÕES GERAIS

- É RECOMENDADO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO SOB UMA COIFA PARA COLETA DOS VAPORES PROVENIENTES DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, EVITANDO-SE DESTA FORMA QUE ESTES SE ESPALHEM NO AMBIENTE. A COIFA DEVE ESTAR A UMA ALTURA MÍNIMA DE 40 CM EM RELAÇÃO AO TETO DO FORNO E PROJETAR-SE 20 CM ALEM DA FACE FRONTAL DO EQUIPAMENTO.
- DEVE SER RESPEITADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DAS PAREDES DE 15 CM EM RELAÇÃO ÀS LATERAIS E AO FUNDO DO FORNO.
- PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO DO FORNO, RECOMENDA-SE UM ESPAÇO DE, NO MÍNIMO 80 CM ENTRE O LADO DIREITO DO EQUIPAMENTO E A PAREDE.
- O FORNO NÃO DEVE SER POSICIONADO JUNTO A FOGÕES, FRITADEIRAS, CHAPAS QUENTES OU OUTROS EQUIPAMENTOS QUE EXALEM GORDURAS, VAPORES E CALOR. É NECESSÁRIO QUE AS SAÍDAS DE VENTILAÇÃO, PAINEL ELÉTRICO E MOTOR ESTEJAM AFASTADOS DESTAS FONTES DE CALOR AFIM DE EVITAR DANOS AO SISTEMA ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO.
- O FORNO DEVE SER INSTALADO EM LOCAL NIVELADO E AREJADO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- CERTIFIQUE-SE QUE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA REDE PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FORNO CONFORME TABELA ABAIXO:

TABELA DE DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO		
POTÊNCIA ELÉTRICA	13.400 W	13.400 W
TENSÃO	220 TRIFÁSICO	380 TRIFÁSICO
CORRENTE	35 A	20A
ALIMENTAÇÃO	CABO 4X10mm ²	CABO 5X4mm ²
DISJUNTOR	40 A	25 A
TOMADA	63A (3P + T)	25A (4P + T)

(*) CABO DIMENSIONADO SEGUNDA A TABELA DA NBR 5410, MÉTODO DE REFERÊNCIA B1, PARA CONDUTORES DE COBRE OU ALUMÍNIO COM ISOLAÇÃO DE PVC. (PÁG. 101)

- O ATERRAMENTO É OBRIGATORIO, EM CASO DE DANOS A TERCEIROS E OU DANOS AO EQUIPAMENTO, ESTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E CARACTERIZAM NEGLIGENCIA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA.
- USE UM DISJUNTOR EXCLUSIVO PARA O FORNO POSICIONADO NO MÁXIMO A 1,5 METROS DE DISTÂNCIA E DO LADO DIREITO DE ONDE SERÁ INSTALADO O EQUIPAMENTO, RECOMENDA-SE A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA DE ENGATE RÁPIDO (STICK) NOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, FACILITANDO UMA POSSÍVEL MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.



ELETRICIDADE É COISA SÉRIA. SOMENTE PERMITA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FEITA POR TÉCNICO AUTORIZADO PRÁTICA. EM CASO DE DÚVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 0800 035 50 33


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- DEVERÁ SER DISPONÍVEL UM REGISTRO DE 3/4" COM ROSCA EXTERNA PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA SITUADA A NO MÁXIMO 1,5 M DE DISTÂNCIA DO FORNO.
- A PRESSÃO DA ÁGUA DEVE SER DE NO MÍNIMO 3 mca (29 kPa) E NO MÁXIMO 8 mca (78 kPa).
- NA MAIOR PARTE DOS CASOS, A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PODE SER FEITA COM FILTRO. NO CASO DE CONDIÇÕES DE ÁGUA PARTICULAMENTE CRÍTICAS, RECOMENDA-SE REALIZAR UMA FILTRAÇÃO E OU UM TRATAMENTO DA ÁGUA, EVITANDO A CALCIFICAÇÃO E A CORROSÃO INTERNA DO EQUIPAMENTO.

 FORNOS PROFissionais	APLICAÇÃO:	PRODUTO:
	TÍTULO:	ESCALA:
NOME: _____ DATA: _____	TÍTULO: ESQUEMA DE INSTALAÇÃO FORNO ETP4A STD G2	UNIDADE: mm FOLHA: 1/2
DES. DOUGLAS 1462204		CÓDIGO: _____ REV: 0
PROJ. EDUARDO 1462204		

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO FORNO ETP4A STD G2

POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES

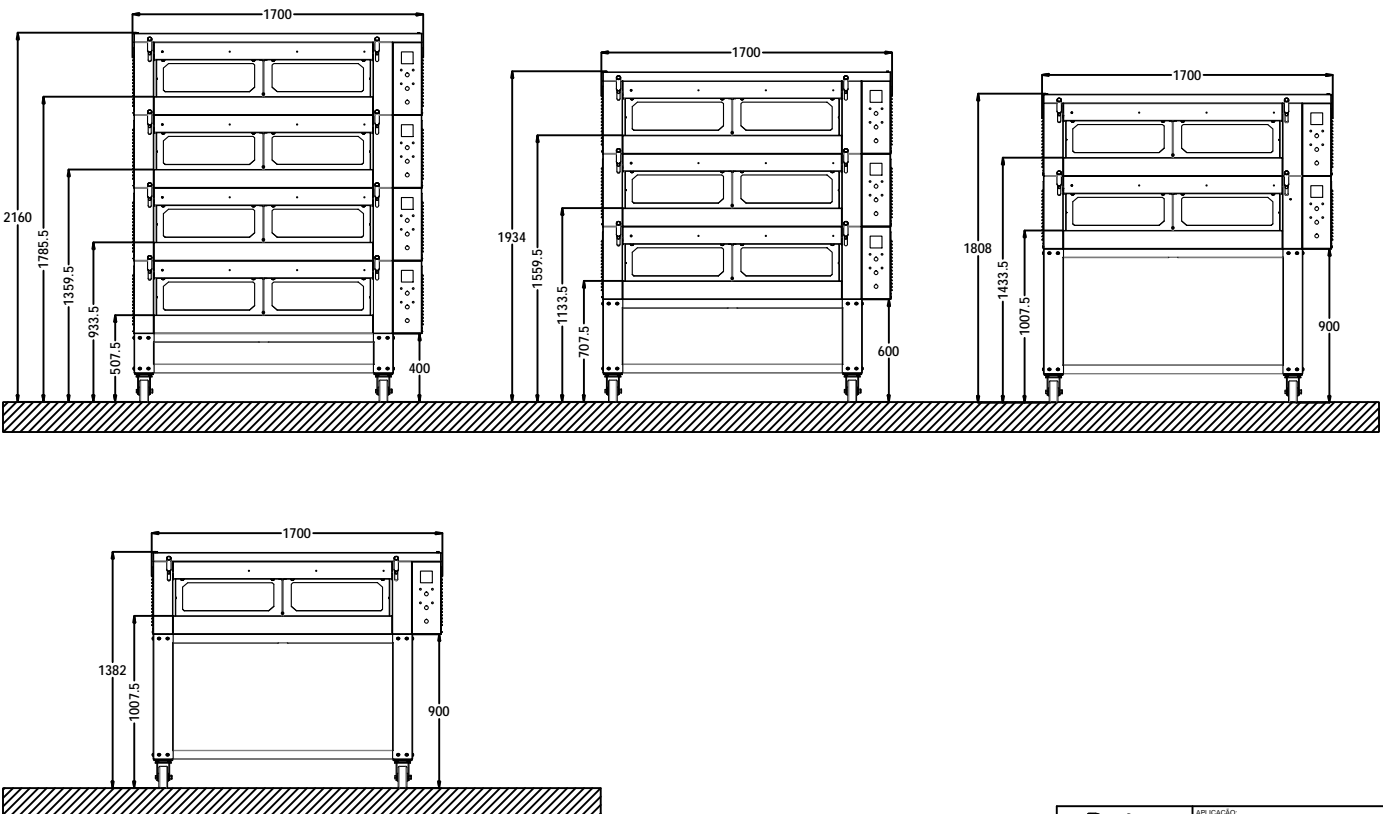

 FORNOS PROFissionais	APLICAÇÃO:	PRODUTO:
	TÍTULO:	ESCALA:
NOME: _____ DATA: _____	TÍTULO: ESQUEMA DE INSTALAÇÃO FORNO ETP4A STD G2	UNIDADE: mm FOLHA: 1/2
DES. DOUGLAS 1462204		CÓDIGO: _____ REV: 0
PROJ. EDUARDO 1462204		